


圖例	圖例	數量
管徑止開	80°	1
隱藏式散水頭	0	133
蜂鳴器	00	4
末端設備	8x400	1

管徑	管徑	管徑
1"	1"	1"
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
2"	2"	2"
2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
3"	3"	3"
4"	4"	4"
6"	6"	6"

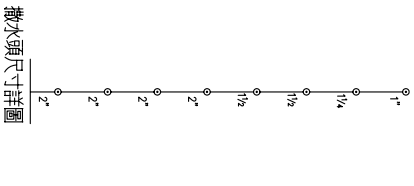

施工說明：(以下說明已包含於本工程施工範圍內，不另計價)

- 本工程配管線部分已完成，部分未完成。
- 依設計圖完成配管線及設備安裝(含原未配設之管路及線路)，屬本工程。
- 所有管路需全部試水試壓，屬本工程。
- 原有配管若有不通或洩漏，承商應負責清通及修繕，屬本工程。
- 原有配管線若有不足，承商應負責依設計圖施作補足，以完成設計圖面為原則，屬本工程。
- 須配合建築工程施工，屬本工程。

GL1貳層平面圖, GL2壹層平面圖

